



# Basic Higiénés hatású alomkezelő por



# Kategóriák

- Nedvességmegkötés
- Nedvességmegkötés és fertőtlenítés

# Főbb összetevők

- Tengeri korallok
- Citrom
- Foszfát
- Agyag
- Maradványanyagok
- Lisztszerű anyagok, mint pl. burgonyakeményítő
- Egyéb



# Miért használjunk higiéniás port?



Fertőzések lehetőségének  
csökkentése



Jobb növekedés/ Jobb teljesítmény/kevesebb gyógyszer



Jobb eredmények



Jobb árbevétel



# A száraz környezet...



- Visszaszorítja a **mikroorganizmusok** növekedésének lehetőségeit, szaporodásának feltételeit
- Visszaszorítja a **paraziták** növekedésének lehetőségeit, szaporodásának feltételeit
- Csökkenti a bőr-, pata- és tőgyproblémákat
- Csökkenti az **ammonia** párolgását
- Javítja az állatok jól-létét és egészségi állapotát



**BASIC**

**BENTLEY**  
MAGYARORSZÁG



The logo for destek, featuring a stylized blue water drop above the word 'destek' in a lowercase, sans-serif font.

# Általában...



Az egész állományban

- Az egész állományban könnyedén kijuttatható
- Általában 2-3 alkalom/hét minimum 50g / m<sup>2</sup> adagban.
- Használjuk gyakrabban vagy nagyobb dózisban rossz körülmények esetén
- Használat előtt mindig távolítsuk el a lehető legtöbb trágyát és nedvességet.
- Az állatok környezetének szárazon tartása és fertőtlenítése visszaszorítja a káros baktériumokat.
- A száraz és fertőtlenített környezet hozzájárul a fertőzések visszaszorításához.
- Csökkenti a legyek és egyéb rovarok kikelésének esélyét.

## 8,0 pH

- A Basic semleges közeli pH-ja biztosítja, hogy nem káros sem az emberek, sem az állatok bőrére.





**BASIC**

Sertéseknek

**BENTLEY**  
MAGYARORSZÁG



destek

# Minden korcsoportnak



## A folyosókon

- Kiszórható minden folyosón, és az istállók bejáratánál.
- Legfőképpen a fiaztatókban és a választási korcsoportnál.
- Az istállók közti mozgásnál rendkívül fontos a cipők talpának szárazon tartása és fertőtlenítése.
- Ugyan ez érvényes azon állatok patájára, csülkére is, amelyek mozognak az istállók között.
- Ilyen módon tudjuk megmegakadályozni a káros mikroorganizmusokat.





# A fiaztatóban



Az egész ketrecben, a fialást megelőző időszakról a választásig

- A fialást megelőzően és közben is **fertőtleníti** az egész **fiaztatót**, visszaszorítja a káros mikroorganizmusokat.
- Száraz környezetet biztosít és hozzájárul az **újszülött** malacok gyorsabb **felszáradásához**.
- **Fertőtleníti**, és gyorsabban **szárítja** a **köldököt** a szoptatási időszakban. Így módon hozzájárul a **köldökfertőzések** és **köldöksérv** kialakulásának **megelőzéséhez**.
- Hozzájárul a **térdsérülések** kialakulásának (arthritis) megelőzéséhez azáltal, hogy fertőtleníti és részben **kiegyenlíti** a **betonalap** egyenetlenségeit.
- Hozzájárul a **hasmenés** és egyéb fertőzések megelőzéséhez a fertőtlenítő és szárazon tartó hatásának köszönhetően.





# A válaszott malacok és hízók



- Különösen az új csoport érkezése előtt.
- Azután ritkábban használható.
- Hozzájárul a hasmenés és egyéb fertőzések megelőzéséhez a fertőtlenítő és szárazon tartó hatásának köszönhetően.





# Pároztató egység

Új csoportba mozgatás  
előtt


- Hozzájárul az actinomycosis terjedésének visszaszorításához



**BASIC**

Kérődzőknek

**BENTLEY**  
MAGYARORSZÁG

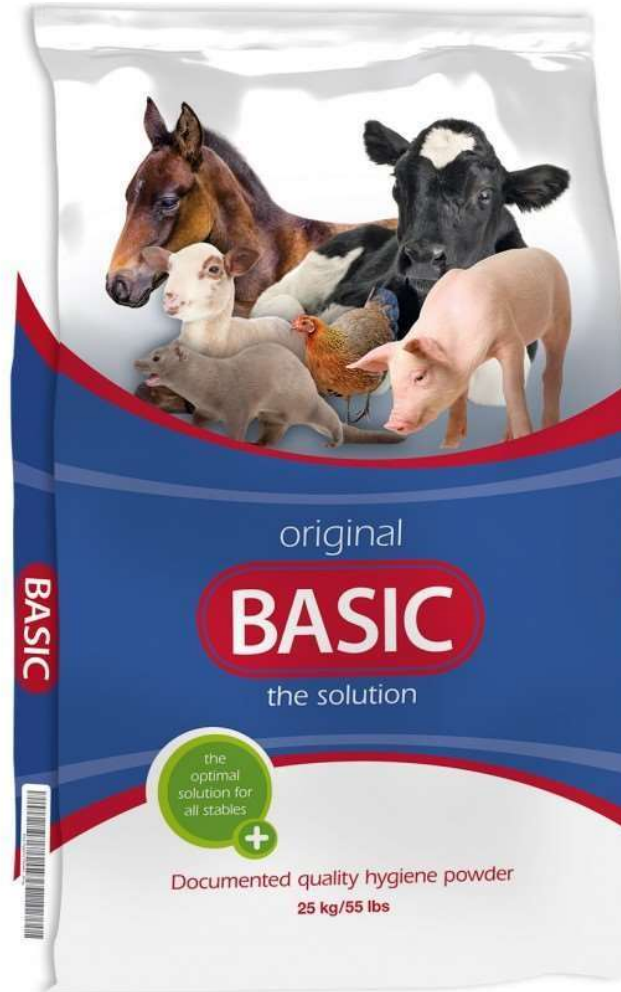

destek

# Szalmás kifutók, karámok, ólak

## Általánosságban

- Használjuk a **földre trágyázás után, mielőtt az új almot kihelyeznénk**. Visszaszorítja a legyek és egyéb rovarok előfordulását az istállókban.
- A későbbiekben kihelyezhetjük az **alomba keverve**, vagy a **tetejére szórva**.
- Hozzájárul a hasmenés és egyéb fertőzések megelőzéséhez a fertőtlenítő és szárazon tartó hatásának köszönhetően.
- Csökkenti az **ammonia** párolgását és szagát



# Beton és lécaljzat



- Minimum **125-130g / pihenőbox („ágy“)**. Főként **középre** helyezve. Kiszórás előtt mindig távolítsuk el a lehető legtöbb trágyát és nedvességet a boxból.
- A pihenőboxok **szárítsa és fertőtlenítése** rendkívül fontos, amelyek részben gyakran a tejtől nedvesek.
- Ezzel csökkentjük a fertőzések lehetőségét.
- A pH 8,0-nak köszönhetően a Basic **nem káros a tőgyekre**.



**BASIC**



The logo for destek, featuring a blue water drop icon above the word "destek" in a blue, lowercase, sans-serif font.

# Beton és lécaljzat



- **Növeljük a dózist** 160-175g-ra magas nedvesség, **magas szomatikus sejtszám**, tejveszteség vagy egyéb esetén 2-3 hétre, vagy amíg a kedvezőtlen körülmény fennáll.
- Tipikus használat pl. minden hétfő-szerda-péntek.
- Elválasztó rudakra, és a legjobb, ha az **alomra** szórjuk. A speciális összetevőknek köszönhetően a por **egyenletesen** eloszlik az alom alján közepén és tetején.



# Telepi tapasztalatok – Casper Kabel

- Majdnem **minden nap** használom a **Basicet**. Összekeverem a szalmával mielőtt kijuttatom a pihenőboxokba
- Rendkívül **könnyű dolgozni** a Basic-kel és nagyon jó nedvszívó hatása van, ami csökkenti az állatok “csúszkálását” az állásokban.
- **Javulást tapasztaltunk a szomatikus sejtszám alakulásában.**
- Amikor egy kis időre abbahagytuk a Basic használatát, megnőtt a **masitits** előfordulása a telepen. Amint újrakezdtük a Basic használatát, a szomatikus sejtszámunk ismét lecsökkent.



# Telepi tapasztalatok - Henrik Elnegaard

- Ma már csakis a Destek Basic hihéniás alomfertőtlenítőt használom.
- Nagyon egyszerű a Basic használata, és sokkal kevésbé porzik, mint egyéb hasonló termékek.
- Nem rendszeresen használom, hanem csak akkor, amikor szükség van rá.
- A nyári meleg időszakban pozitív meglepetés volt azt megtapasztalni, hogy kevesebb coli és mastits van a telepen, amit egyértelműen a Basic hatásának tudok be.



# Elérhetőségeink:



## **Bentley Magyarország Kft.**

Cím: 8000 - Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

Tel: +36 22 414 100, Fax: +36 22 414 101

központi email: [hungary@bentleyinstruments.com](mailto:hungary@bentleyinstruments.com)

web: [www.bentleyhungary.hu](http://www.bentleyhungary.hu)

**Petrák Orsolya**

**+3630/625-93-29**

[opetrak@bentleyinstruments.com](mailto:opetrak@bentleyinstruments.com)

**Strasszer József**

**+3670/423-18-08**

[jstrasszer@bentleyinstruments.com](mailto:jstrasszer@bentleyinstruments.com)



